CMA
200812054003

报告编号：YXJC210206-05

检 测 报 告

委托单位 ：宝泰隆新材料股份有限公司（60万吨焦炉）

检测类别 ：委 托 检 测

样品类别 ：焦炉大气污染物

黑 龙 江 禹 翔 检 测 技 术 有 限 公 司

2021 年 02 月 09 日 编制

声　　明

1、本报告涂改无效，报告无公司检测专用章、骑缝章无效。

2、检测报告不得复制，复制的检测报告无效。

3、若自送样品的样品检测数据、结果仅证明所委托样品的检测项目的符合性。

4、本检测结果仅代表检测时委托方提供的工况条件下的项目测值。

5、若对检测报告有异议，请在收到报告后七日内向检测单位提出，逾期将不受理。

6、未经本公司同意，不得将此报告用于商业宣传、法庭举证、仲裁及其他相关活动。

地址：黑龙江省哈尔滨市松北区祥安大街 1377 号欧美亚阳光家园 BH04 号楼 S03 号商服

电话：0451-59998899

传真：0451-59998899


一、检测信息

检测人员	左玲波、孙延亭	分析日期	2021.02.06~2021.02.08	
环境条件	2021.02.06 天气晴，西北风，风速 2.5m/s			
2021.02.06	DA010	CLG2102060504~CLG2102060506	滤膜	

三、检测项目标准（方法）及仪器

检测项目	检测标准（方法）	仪器名称型号及编号
烟（粉）尘	固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法 HJ 836-2017	自动烟尘烟气测试仪 GH-60E YXE036 电热鼓风干燥箱 DHG-9030A YXE014 恒温恒湿箱 LHS-50CH YXE011 分析天平 AUW120D YXE026
二氧化硫	固定污染源废气 二氧化硫的测定 定电位电解法 HJ 57-2017	自动烟尘烟气测试仪 GH-60E YXE036
氮氧化物	固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法 HJ 693-2014	自动烟尘烟气测试仪 GH-60E YXE036

四、检测点位示意图

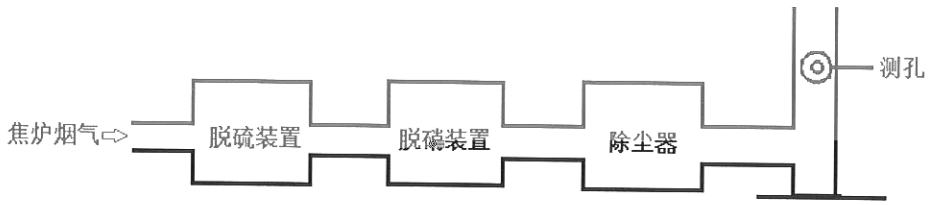

五、检测结果

1、有组织废气检测结果

采样位置	采样时间	项目	检测结果	平均值	标准限值	单位
			12.9			mg/m³
		排放浓度	15.2	14.1	30	mg/m³
		低浓度颗粒物	14.2			mg/m³
			1.59			kg/h
		排放速率	1.73	1.64		kg/h
			1.61			kg/h
			44			mg/m³
		排放浓度	47	46	200	mg/m³
2021.02.06	二氧化硫		46			mg/m³
			5.39			kg/h
		排放速率	5.96	5.45		kg/h
			5.31			kg/h
			178			mg/m³
		排放浓度	192	185	500	mg/m³

60万吨/年焦炉烟囱1# DA010

六、执行标准

执行《炼焦化学工业污染物排放标准》（GB16171-2012）中表5新建企业大气污染物排放浓度限值。

序号	污染物项目	排放限值	单位
1	颗粒物	30	mg/m³
2	二氧化硫	50	mg/m³
3	氮氧化物	500	mg/m³

七、检测结论

各项污染物均达标。

（以下空白）

*** 报告结束 ***

审核人：马艳

编制人